


# AFSTANDSKRAV FOR GASFLASKER 265-1200 GOE



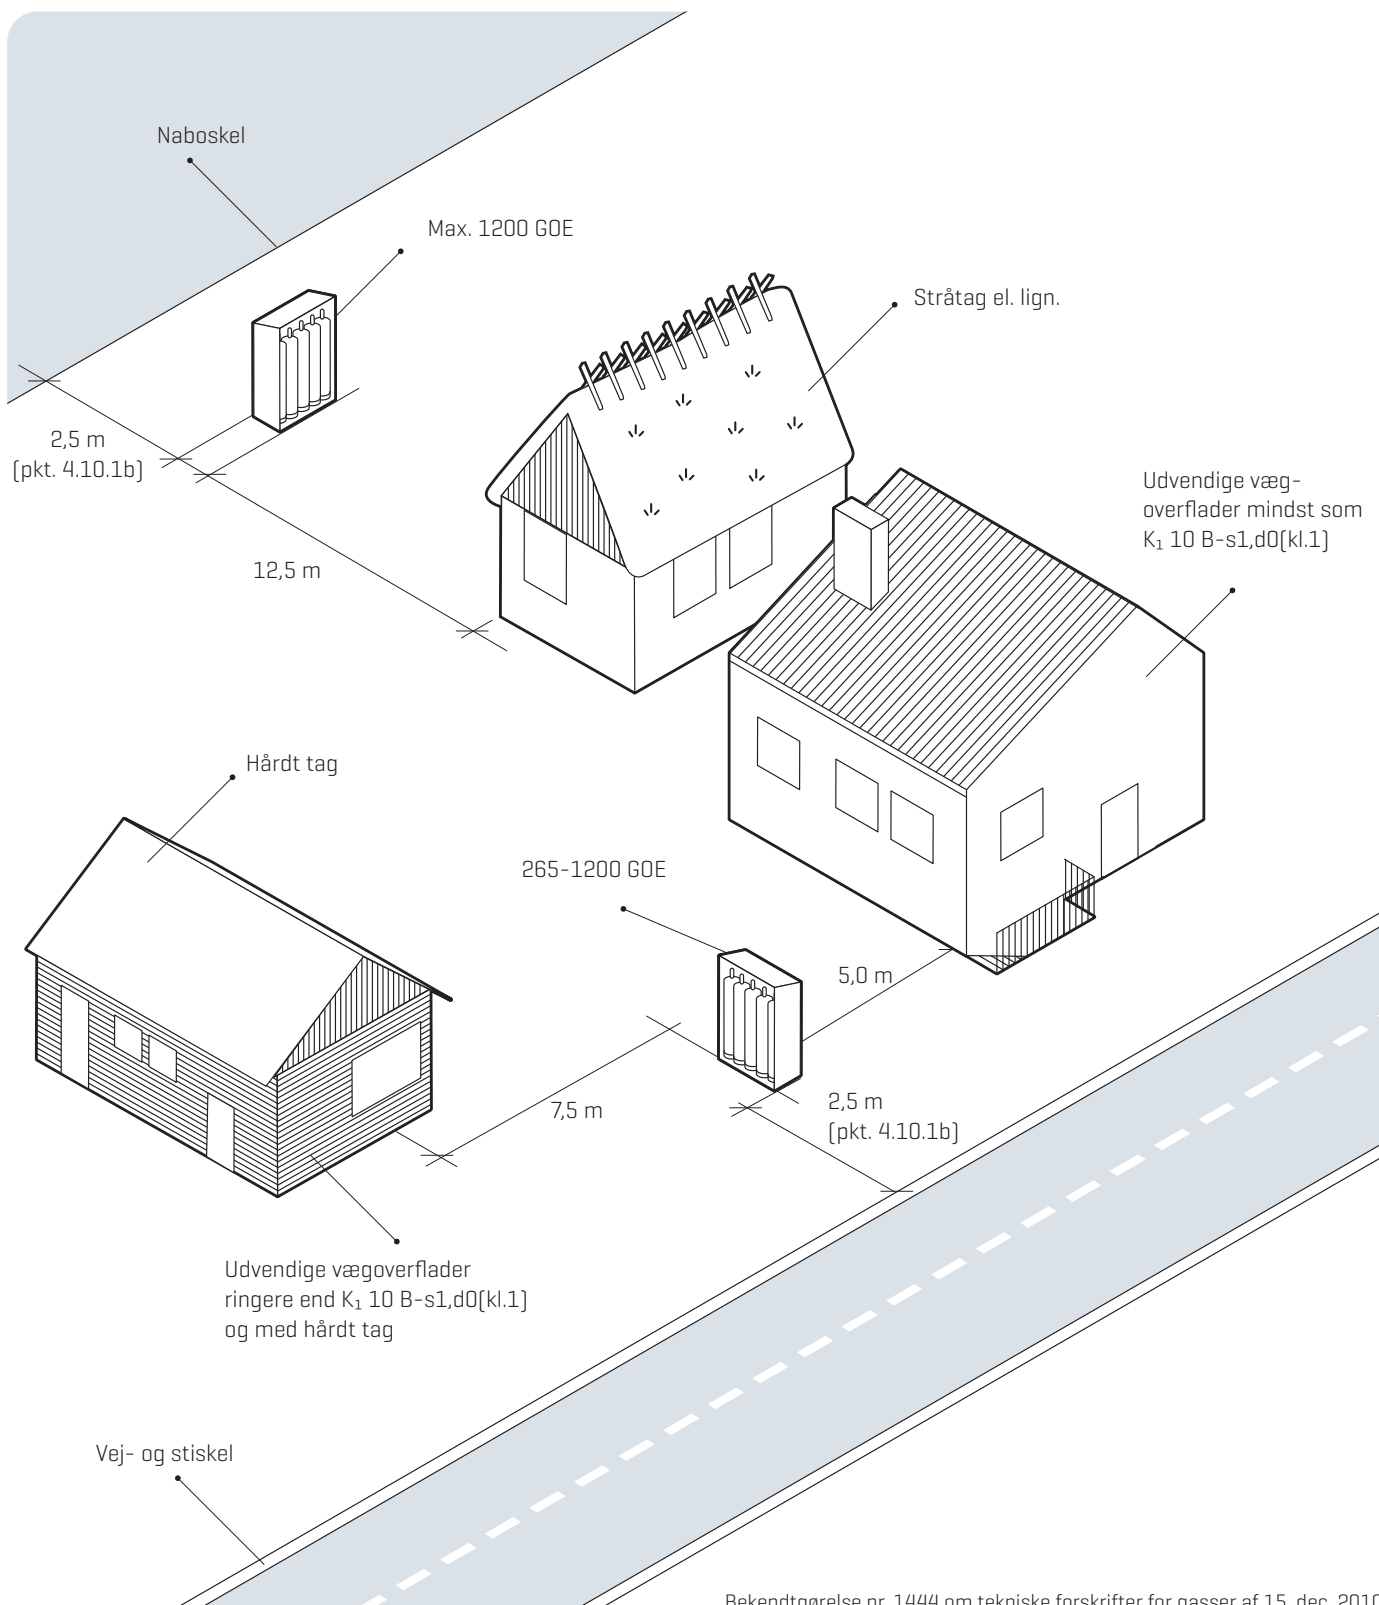

# AFSTANDSKRAV FOR GASFLASKER 265-1200 GOE

**FLASKESTATIVER:**

Midlertidigt opstillede F-gasflasker, fx til byggepladser, tagdækningsarbejder, korntørring eller foreløbige naturgasanlæg, opstilles med regulering med SAV eller SAL.

**STATIONÆRE FLASKEINSTALLATIONER > 11 KG:**

Flasker og reduktionsventiler skal være beskyttet mod mekanisk overlast eller anbragt i et skab af ubrændbart materiale, der er ventileret foroven og forneden.

Flaskerne skal stå op på fast, plant underlag og ved hjælp af kæder eller på anden måde sikret mod væltning.

**OBS:**

- Ventiler og reduktionsventiler skal på flasker, der ikke opstilles i udvendigt flaskerum, flaskeskab eller container, være beskyttet mod mekanisk overlast og vejrlig [pkt. 4.3.1].
- Flasker skal ved hjælp af kæder eller på anden måde sikres mod væltning [pkt. 4.13.11].
- Lagerafsnit skal i en afstand af mindst 1 m omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, medmindre lagerafsnittet er beliggende på lokaliteter, hvor uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang [pkt. 4.3.6].
- Lagerafsnit skal, hvor der er risiko for påkørsel, beskyttes mod påkørsel [pkt. 4.3.7].
- Ved lagerafsnit i det fri skal der inden for en afstand af 2,5 m etableres et friareal, hvor der ikke må stå noget brandbart materiale [ pkt. 4.13.19].
- Beskrivelse af brandklasser:  
[https://monofiber.dk/uploads/monofiber\\_dk/files/knowhow/brandhaemmende\\_systemer/europaeiske\\_brandklasser2008.pdf](https://monofiber.dk/uploads/monofiber_dk/files/knowhow/brandhaemmende_systemer/europaeiske_brandklasser2008.pdf)